




Ruj Tuan :
Ruj Kami : JBPM/IP/BKK:700-2/6/1Jld 7()
Tarikh : 20 Julai 2017

YS Pengarah,

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Kuala Lumpur
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Selangor
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Johor
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pulau Pinang
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kedah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Pahang
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sarawak
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sabah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Melaka
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Kelantan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Sembilan
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perlis
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Putrajaya
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Labuan

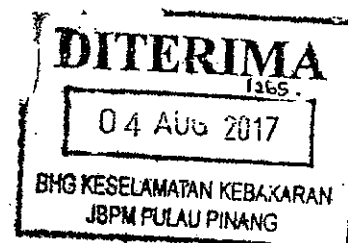

Dato'/Tuan,

**KEPERLUAN PEMASANGAN PENGESAN ASAP BAGI RUMAH KEDIAMAN
BERDASARKAN KEPADA UNDANG-UNDANG KECIL BANGUNAN
SERAGAM (UBBL) 1984 PINDAAN 2012**

Merujuk kepada mesyuarat Majlis Perundingan Khas Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia (JBPM) dan Badan Profesional Bil 2/2017 bertarikh 19 Mei 2017 adalah berkaitan.

2. Berdasarkan Jadual Kesepuluh, UBBL 1984 Pindaan 2012, keperluan untuk mengadakan pengesan asap disyaratkan di bawah kategori pangsapuri dan rumah pangsa yang bercirikan seperti berikut:-


P. B. B. B.

Edwan,

Wemo Jull' 3/8

*Pn. Azwa
Edwan kpd semua
pegawai dan pejabat
2017.
Jull' 4/8.*

"CEPAT DAN MESRA"

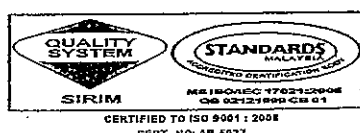


- 2.1 Tangga dalam atau rekabentuk teras melebihi 10 tingkat atau ketinggiannya melebihi 30 meter;
 - 2.2 Pangsapuri dengan sistem hawa dingin berpusat menggunakan sistem sesalur yang berketinggian enam (6) tingkat hingga 10 tingkat (kurang daripada 30 meter).
3. Hasil daripada mesyuarat JBPM bersama badan profesional telah memutuskan kaedah pemasangan pengesan asap bagi kedua-dua kategori bangunan adalah seperti berikut:-
- 3.1 **Sistem pengesan asap (Smoke detector system)**
Hendaklah diadakan di kawasan koridor umum.
 - 3.2 **Alat pengesap asap jenis kuasa tersendiri (self contain smoke detector)**
Hendaklah diadakan di dalam rumah termasuk unit-unit bilik kecuali ruangan dapur.
4. Sehubungan itu, diharapkan dengan pencerahan kaedah pemasangan pengesan asap tersebut akan dapat merungkai isu berkaitan keperluan jenis pemasangan yang diperlukan berdasarkan peruntukan UBBL 1984, Pindaan 2012.

Sekian, terima kasih.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

"1 Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan"

Saya yang menurut perintah,



(DATO' HJ. ZAMRI BIN CHE DIN)
Ketua Seksyen Perakuan Bangunan
b.p Penolong Ketua Pengarah
Bahagian Keselamatan Kebakaran
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

- s.k
1. YAS Ketua Pengarah
 2. YAS Penolong Ketua Pengarah (Operasi)
 3. YAS Penolong Ketua Pengarah (Pembangunan)